


HESTIA FRANCE S.A.

93, rue de Borre SEC BOIS 59232 VIEUX BERQUIN

☎ 03 28 43 59 24 📠 03 28 43 59 25 site web : hestia-france.com

EXEMPLE de CABLAGE de COMMANDES CENTRALISEES de PERSIENNES ELECTRIQUES avec VARUNA

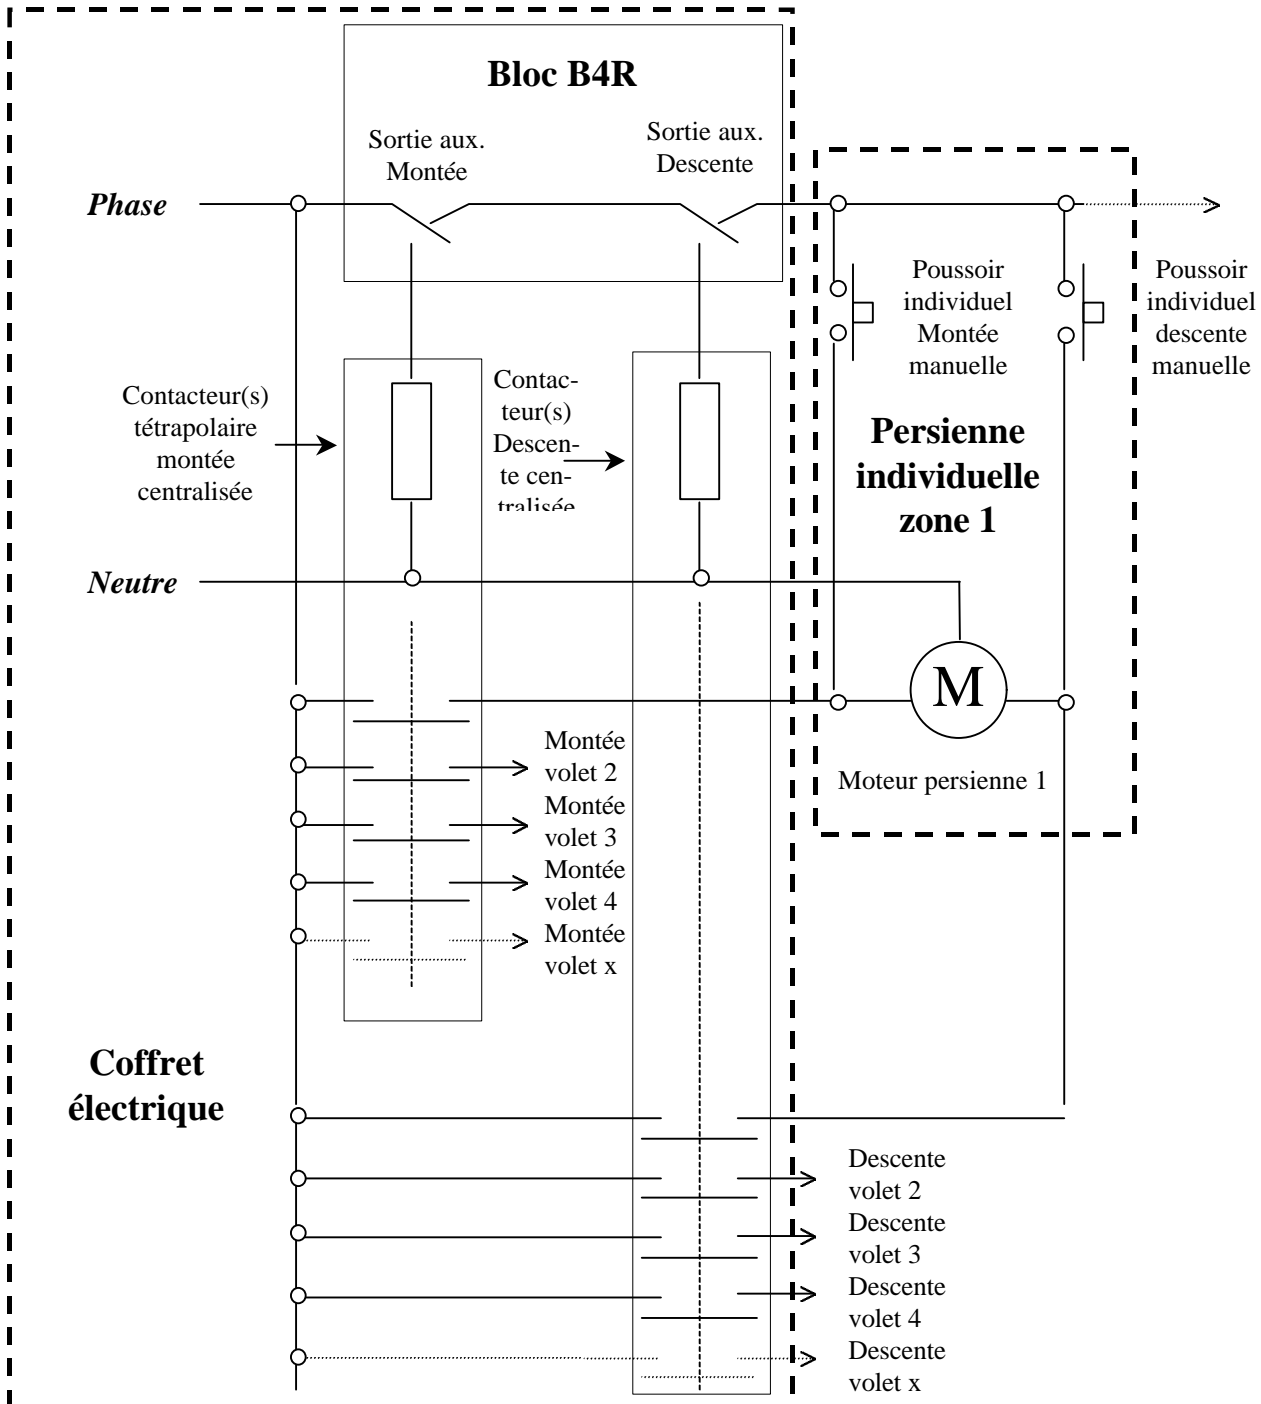

Règles pour définir le matériel nécessaire par zone de centralisation :

2 sorties auxiliaires domotiques (Bloc B4R ou directes) + 2 contacteurs électriques (montée et descente) ayant autant de contacts qu'il y a de volets individuels dans la zone de centralisation concernée. Avec ce schéma, Varuna est prioritaire sur les commandes manuelles.
Les persiennes ou les moteurs de persiennes devront-être équipées de fin de course.